



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Joanópolis

Gabinete

Rua Francisco Wohlers, 170 – Centro – Joanópolis/SP – 12980-000 -tel: (11) 4888-9200
Email:secgoverno@joanopolis.sp.gov.br www.joanopolis.sp.gov.br

Joanópolis, 08 de novembro de 2023.

Ofício Gab. n° 749/2023

Ref.: Resposta da Indicação 242/2023 - Geiza Mirela Costa;

Excelentíssima Senhora Vereadora:

Atendendo Indicações e Requerimentos encaminhados por esta Casa Legislativa, servimo-nos deste para enviar nossas considerações e esclarecimentos.

A Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis, na pessoa de seu Prefeito Adauto Oliveira, reconhece a Indicação de autoria da Nobre Vereadora, como expressão do cuidado e do zelo que a mesma tem pela nossa cidade e pelo seu povo. O Gabinete recorre ao presente para agradecer e informar que tomou ciência da Indicação e de suas justificativas!

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Adauto Batista de Oliveira
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTÓCOLO Nº 1152-195
DATA 08/11/23 HRS 16:50
ASS. 

A Sua Excelência
Geiza Mirela Costa




Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis


Ao Prefeito Municipal da Estância Turística de Joanópolis

Indicação nº 242/2023

Geiza Mirela Costa, Vereadora em exercício nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições legais, **INDICA e solicita** que seja realizada vistoria e laudo técnico nas lombofaixas instaladas no Município, principalmente ao que se refere ao escoamento de água pluviais, visto que na última chuva do dia 27/10/2023 a água invadiu a calçada e estabelecimentos comerciais.

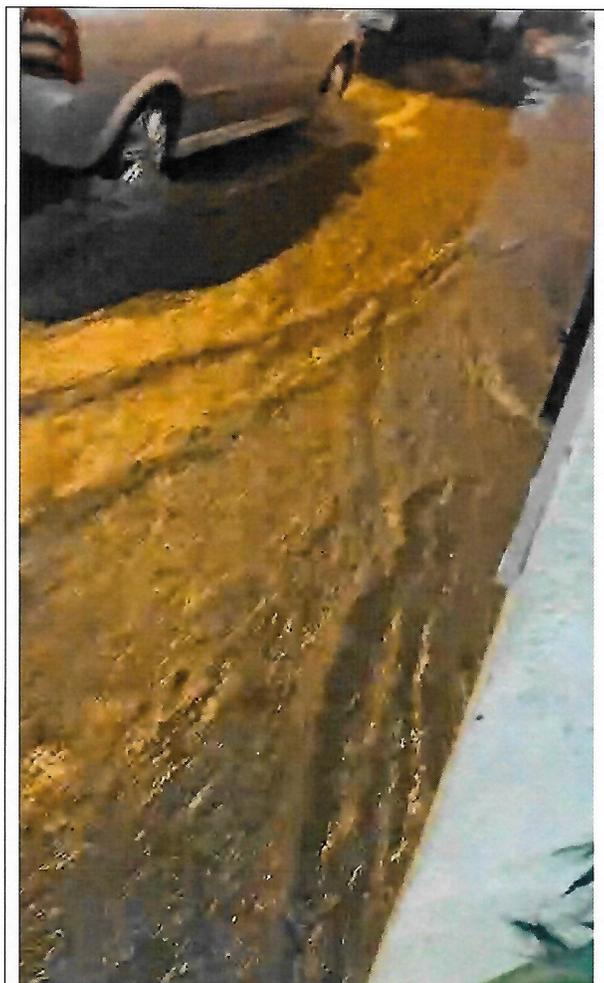

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTÓCOLO Nº 1.076-242
DATA 30/10/23 HRS: 13:56
ASS. skure

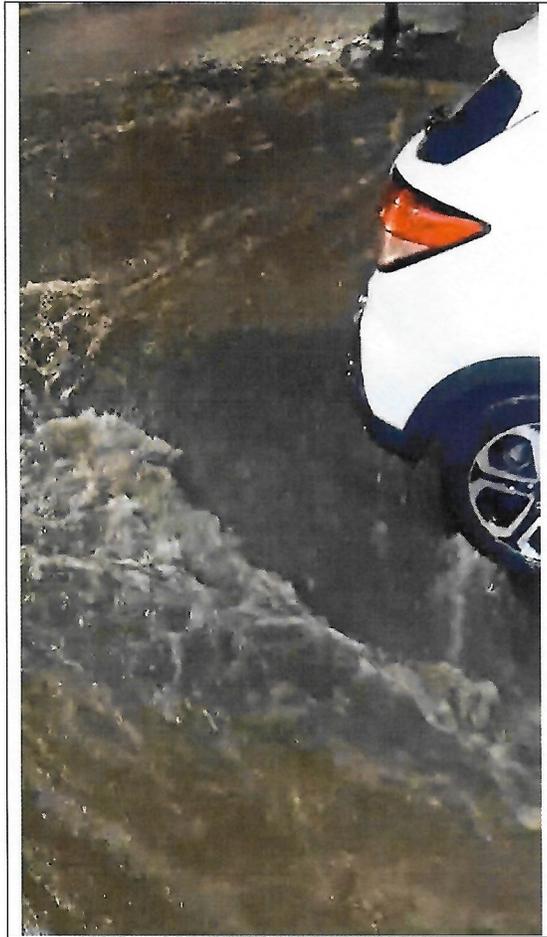

JUSTIFICATIVA

Municípios informaram que, precisamente na lombofaixa instalada na Rua Antônio Ferreira de Almeida, na frente do Supermercado Donine II, o escoamento das águas pluviais ficou prejudicado pela lombofaixa instalada recentemente no local, tendo esta ficado encoberta pela água da chuva, o que levou a invasão da água pelas calçadas e beirando os estabelecimentos comerciais daquela região.

Os frequentadores do local relatam que isso nunca ocorreu antes da instalação da referida lombofaixa, por isso a análise técnica se faz necessária.

Demais explicações serão desenvolvidas em plenário.

Joanópolis, 30 de outubro de 2023.


Geiza Mirela Costa
(Geiza do Carneiro)
Vereadora

Câmara Municipal de Joanópolis
PROTÓCOLO Nº 1.096-242
DATA 30/10/23 HRS: 13:56
ASS. Joana