




Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis



Ao Senhor Superintendente da Sabesp

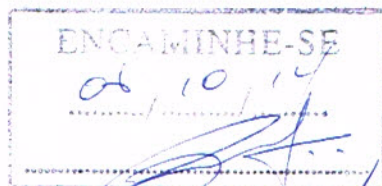

Primo Giovanni Poli Del Vecchio
Presidente da Câmara

Indicação nº 66/2014


Gilmar Benedito Gonçalves, Vereador em exercício nesta Casa Legislativa, usando de suas atribuições legais, **indica** que seja providenciada a construção de um reservatório no local de captação de água, que abastece Joanópolis.

JUSTIFICATIVA

Cuida-se de medida preventiva necessária, no caso de falta d'água, situação que vem ocorrendo em tantos municípios.

Demais considerações serão desenvolvidas em plenário.


Joanópolis, 02 de outubro de 2014.

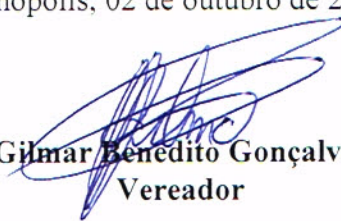
Gilmar Benedito Gonçalves
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE JOANÓPOLIS - 02-OUT-2014 09:53 011538 1/1



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Unidade de Negócio Norte - MN
R. Conselheiro Saraiva, 519 - Santana - CEP 02037-021 - São Paulo - SP
Tel. (11) 2971-4001 - Fax (11) 2971-4005
www.sabesp.com.br



Ofício MN – 131/14

São Paulo, 28 de outubro de 2014.

Vossa Excelência o Senhor
Primo Giovani Poli Del Vechio
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis
Joanópolis – SP

Assunto: Ofício Gab nº 404/2014

Prezado Senhor,

Em atenção à solicitação contida no ofício acima referenciado, face à Indicação nº 66/2014, no qual nos é solicitada a construção de um reservatório no local da captação de água que abastece Joanópolis, temos a esclarecer o que segue:

O sistema de abastecimento de água de Joanópolis possui atualmente 1.195 m³ de reservação de água tratada, que atende plenamente às necessidades do município.

No bairro Condomínio Porto Danalis está sendo realizada uma otimização no sistema de abastecimento que resultará no aumento da reservação de água tratada em 15m³.

Nossos estudos apontaram, caso as projeções demográficas se realizem, que não será necessário aumento de reservação de água tratada para o município.

Em relação à captação da Estação de Tratamento de Água do município, a mesma é realizada no Ribeirão Correnteza através de uma barragem (foto anexa) e no momento, apesar da estiagem, está operando normalmente.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

José Júlio Pereira Fernandes

Superintendente da Unidade de Negócio Norte - MN

529/2014
DEMAN. 02.000015-1
14-10-2014 11:00 01:55:41

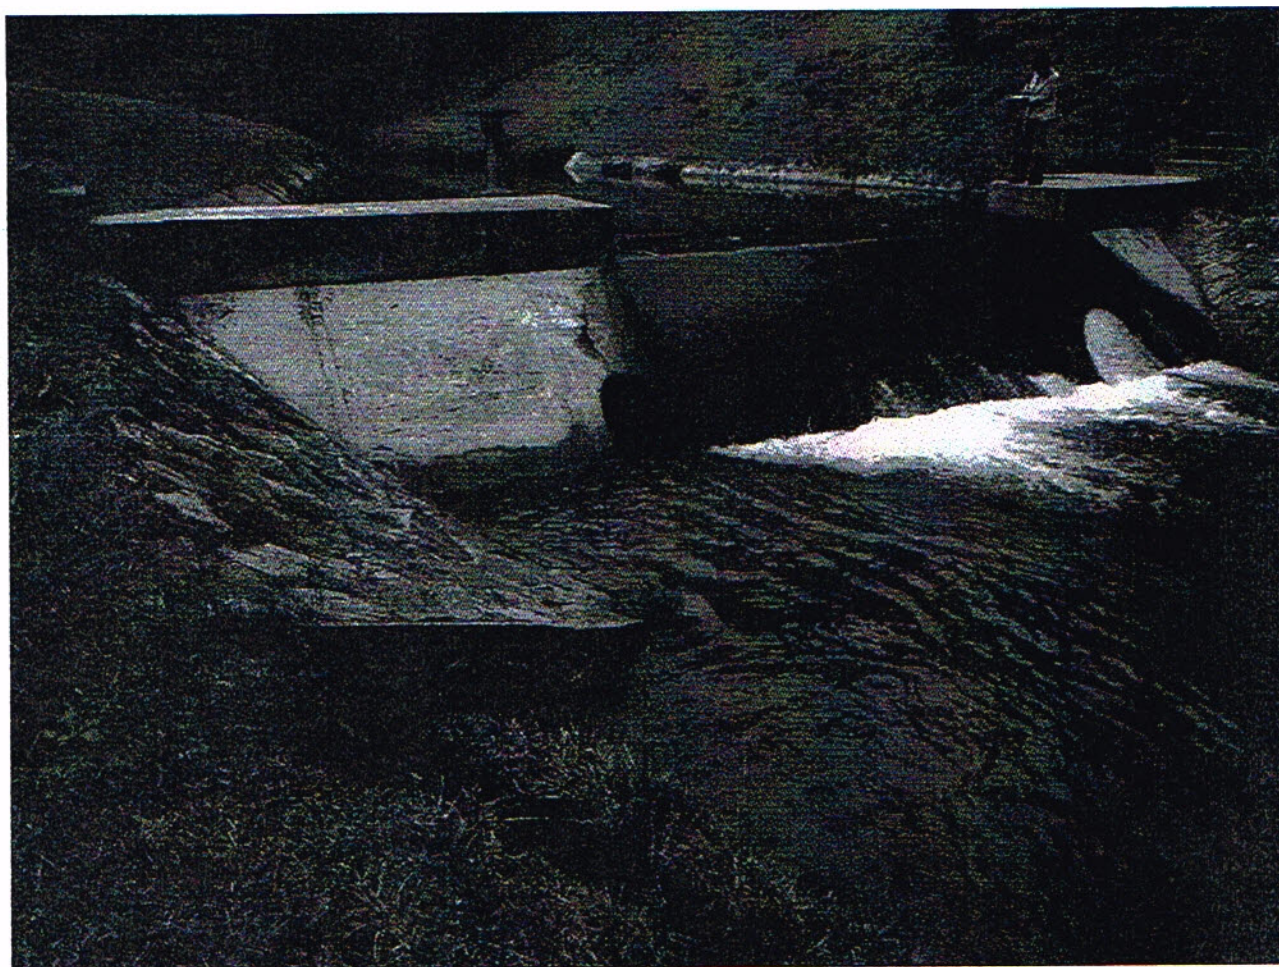


Foto 1 - Captação da Estação de Tratamento de Água de Joanópolis